


Emergenza sanitaria Covid-19

PROCEDURA

“LOCALE ISOLAMENTO CASO SOSPETTO COVID-19”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
individua, presso ogni plesso scolastico, il locale da destinare alla funzione di “locale di isolamento caso sospetto Covid-19”

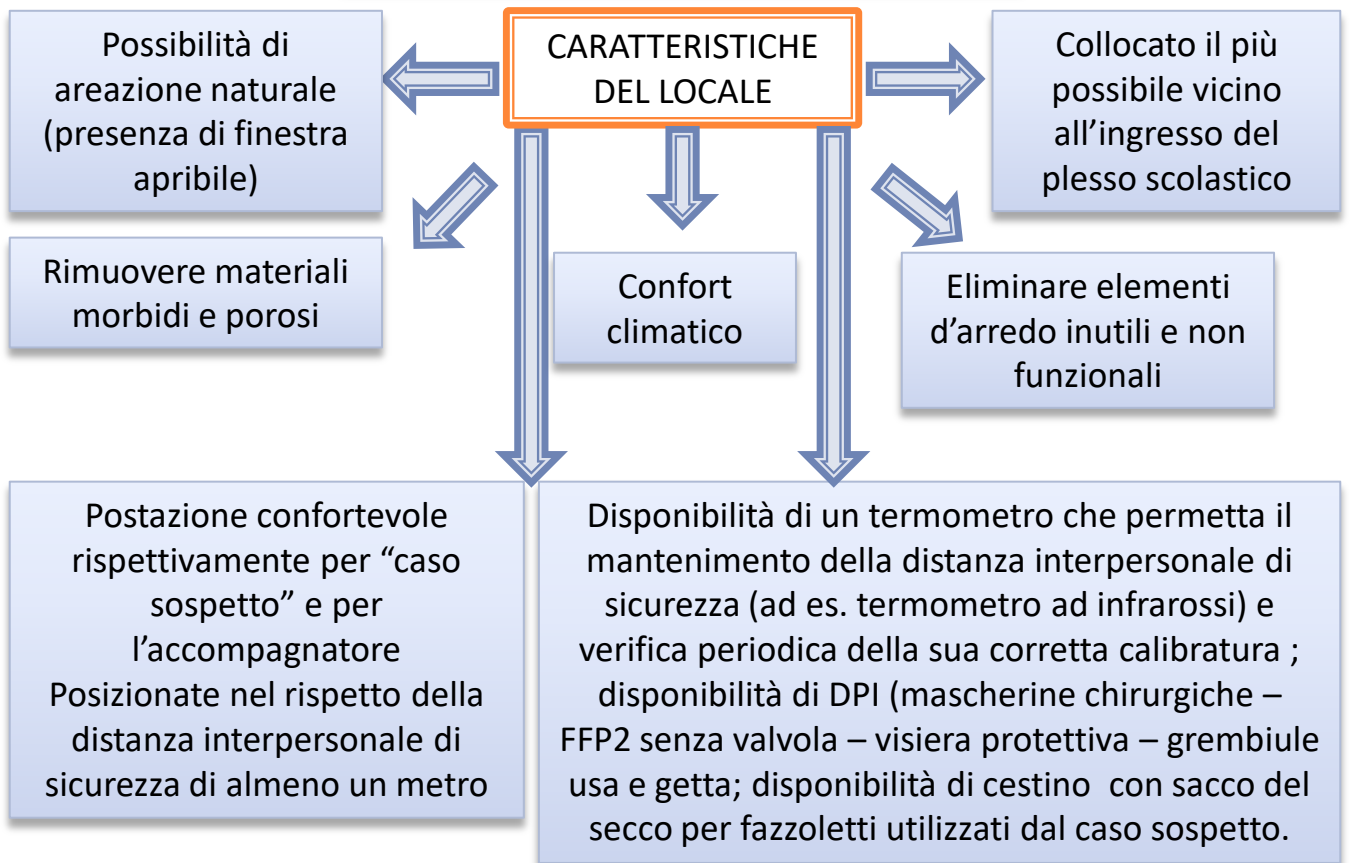

Introdurre segnaletica all'ingresso del locale con la dicitura
“Locale di isolamento caso sospetto Covid-19”

Introdurre segnaletica all'ingresso del locale con la dicitura
“Vietato l'accesso ai non autorizzati”

Il locale, preferibilmente “dedicato”, non può essere utilizzato per il fine in oggetto contemporaneamente ad altre attività.

Il locale può essere utilizzato per ospitare anche più di una persona contemporaneamente, distanziate in modo adeguato e sempre con la mascherina

dopo l'impiego, il locale va pulito e disinfettato approfonditamente, secondo le indicazioni fornite dall'Allegato 1 “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” del Documento del 26 giugno 2020 del Ministero dell'Istruzione